可動ブラケット詳細図　1:20（A1）、1:40（A3）

共通事項（特記なき限り）
- 鉄骨材質は　SS400　とする。
- ボルトは　メッキボルト　F8T　とする。
- 鉄骨はすべて溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
- 架線取付用の孔位置・本数等は　別途協議の上決定すること。

可動ブラケット鋼管下束

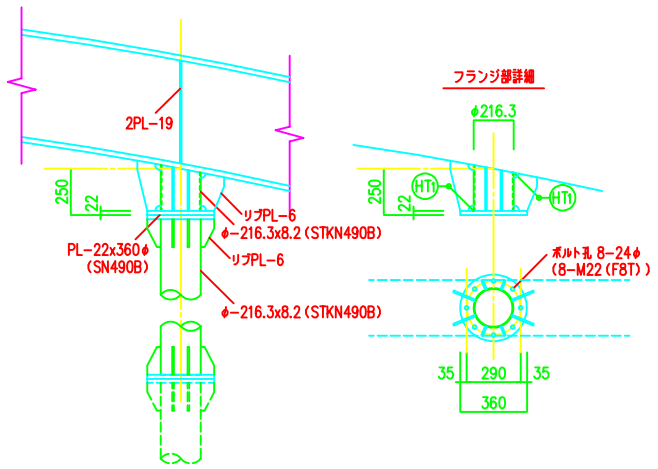

可動ブラケット金具

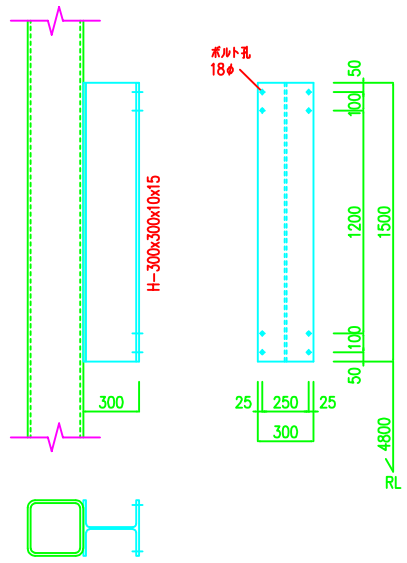

大屋根点検歩廊詳細図　1:30（A1）、1:60（A3）

共通事項（特記なき限り）
- 鉄骨材質は　SS400　とする。
- ボルトは　メッキボルト　F8T　とする。
- 鉄骨はすべて溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

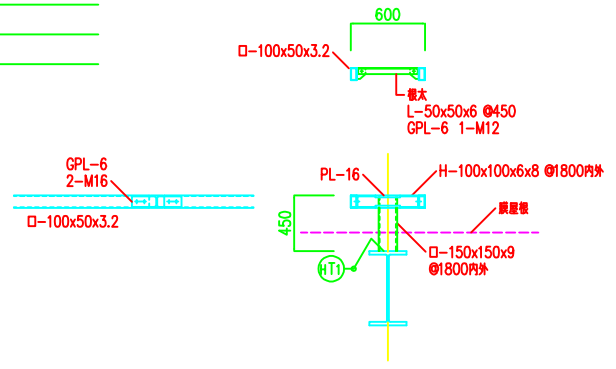

GW（グランドワイヤー）引留金具設置プレート（2ヶ所）



・設置位置は事前にGW位置を調整の上決定し、監督員の承認を得ること。

通信委託図（鉄骨梁開孔）

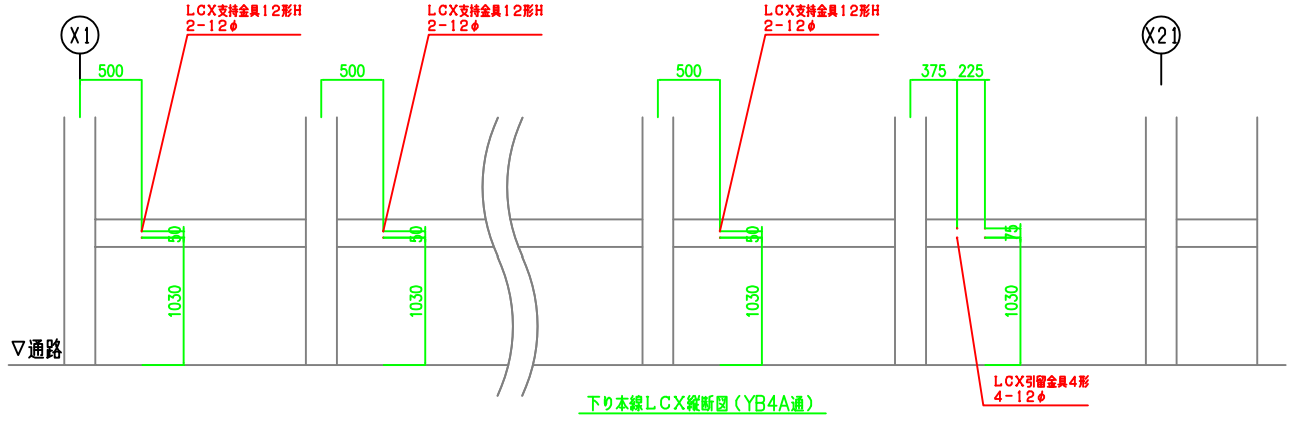

下り本線LCX縦断図（YB4A通）

目隠し壁受け詳細図　1:30（A1）、1:60（A3）

共通事項（特記なき限り）
- 鉄骨材質は　SS400　とする。
- ボルトは　メッキボルト　F8T　とする。
- 鉄骨はすべて溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

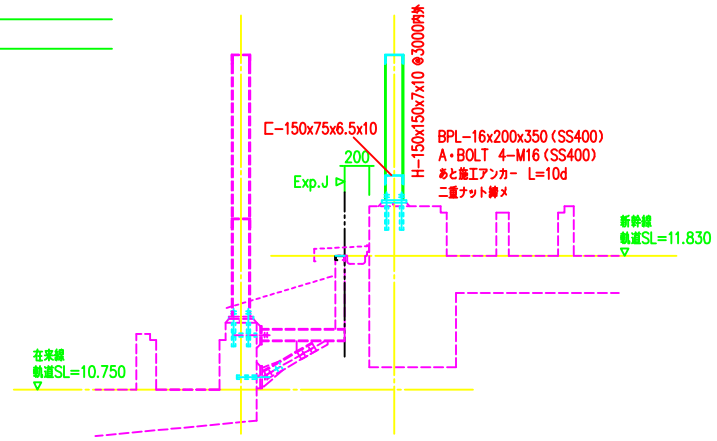

螺旋階段詳細図　1:30（A1）、1:60（A3）

共通事項（特記なき限り）
- 鉄骨材質は　SS400　とする。
- ボルトは　メッキボルト　F8T　とする。
- 鉄骨はすべて溶融亜鉛メッキ仕上げとする。



ホームレベル伏図

共通事項（特記なき限り）
- ホームFL=TP+14.580　とする。
- 鉄骨梁天端は　ホームFL±0　とする。



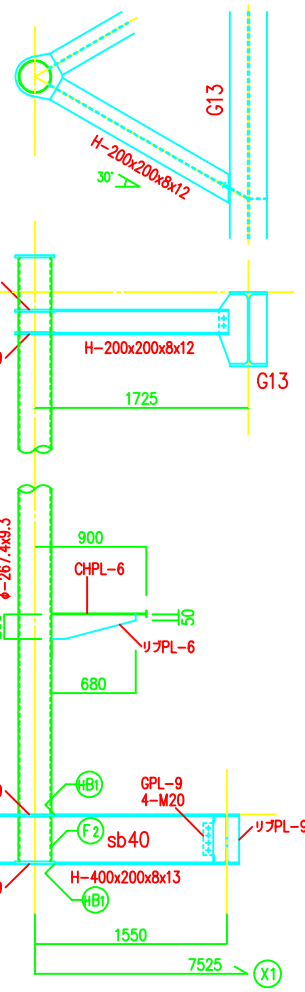



軌道レベル伏図

共通事項（特記なき限り）
- 軌道SL=TP+11.830　とする。
- 鉄骨梁天端は　軌道SL+250　とする。



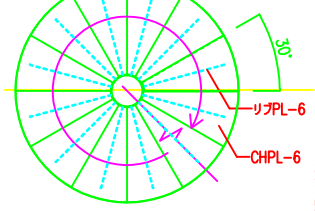

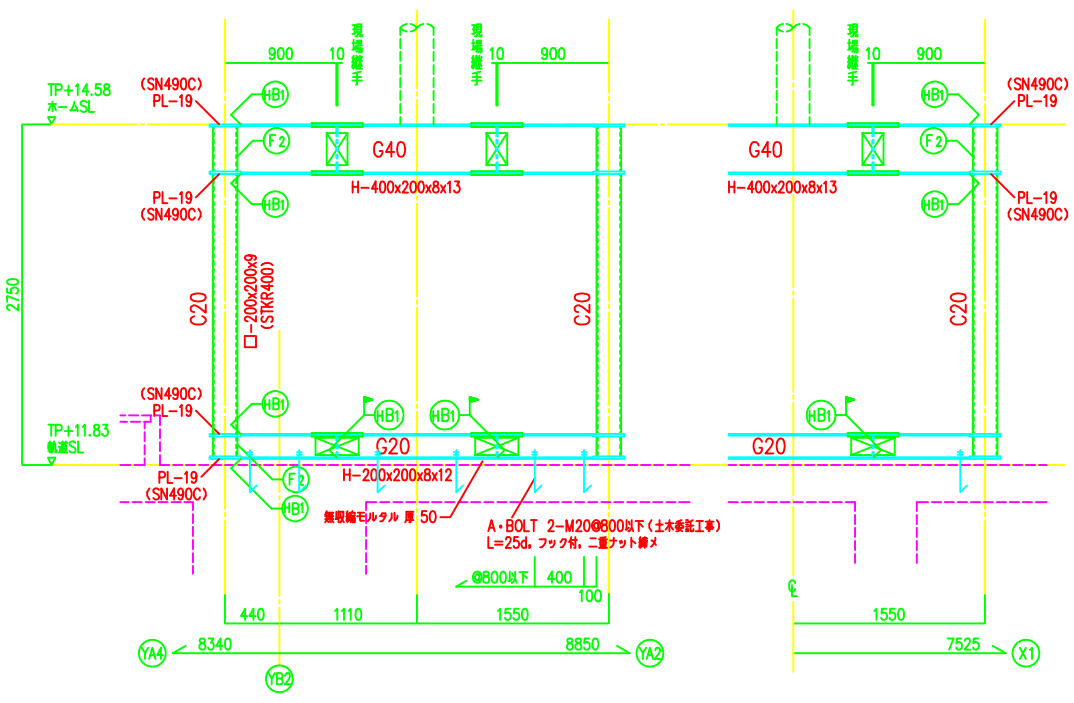

鉄骨各部詳細図

1/30、1/20
（1/60、1/40）

S-034