


地学教室断面参考図 1/50

地学教室平面参考図 1/100

記号	液管	ガス管	電源線 / 通信線	フレンド管
R	9.52φ	15.88φ	CV2sq-3C VCTF, 25sq-2C	VP20A

1) 冷媒配管 エニネットは下記の使用による。
 2) 冷媒管の教室内配管は、露出にて配管する。
 3) フレンド管の 教室内配管は、露出にて配管する。
 4) フレンド管の 教室露出部分は、樹脂製配管化粧カバー仕上げとする。
 5) 廊下天井部分は、樹脂配管とする。
 6) 屋外露出部分は、フッキング仕上げ(カラー鋼板)とする。
 7) リモコン配線露出部分は、メタルモール施工する。
 ※室内機単相200Vの高圧外機接続時1台目R 2台目S.T 3台目R.Tto順番に接続し均等負荷になるようにする。
 アルミパネルはアルミ樹脂パネル3mmを使用する。

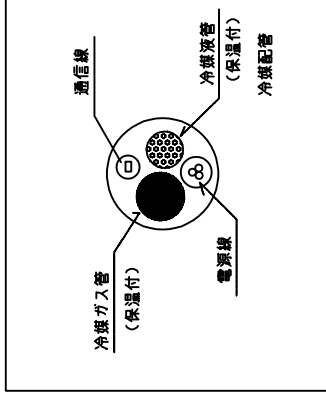

名称	千葉県立柏高等学校 空調設備増設工事	縮尺	1/50 1/100	番号	M-08
Rev.		図名			